

Installatieafstand

Contura MyCube i8 B



De afstand vóór de kachelopening tot aan brandbare bouwdeelen of inrichting dient minimaal 1,4 m te bedragen.

Op de maattekeningen worden alleen de minimaal toegestane installatieafstanden voor de kachel aangegeven. Bij aansluiting op een stalen schoorsteen moeten ook de eisen met betrekking tot veiligheidsafstanden voor de schoorsteen in acht worden genomen. De veiligheidsafstand tussen een ongeïsoleerde schoorsteenpijp en brandbare bouwdeelen moet minimaal 300 mm bedragen.

A = Hoogte tot schoorsteenaansluiting

C = Hoogte tot luchttoevoeraansluiting

OD (Buitendiameter)

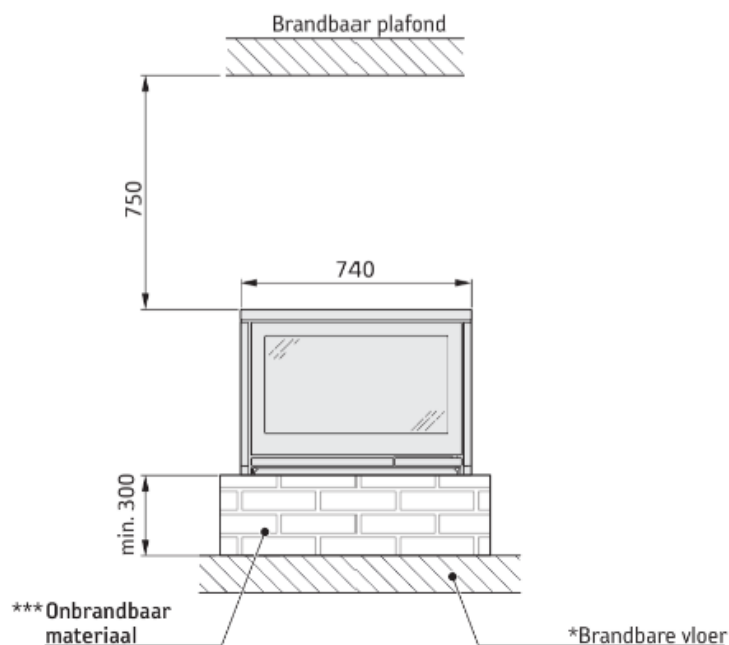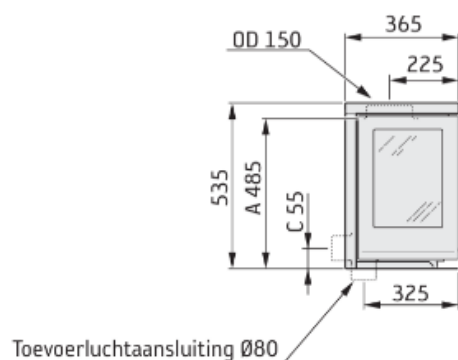

INSTALLATIE OP EEN BRANDBARE WAND

Brandbare muur

10 |

INSTALLATIE OP BRANDMUUR

**Brandmuur van
steen of beton

50 |